

Présentation générale du service

Mode de gestion du service

Le service est exploité en REGIE avec prestation de service indépendante confiée à la société CHOLTON Réseau jusqu'au 31 décembre 2024.

Ressources en eau

- La production d'eau est assurée par des importations de la structure de production de la Moyenne Vallée du Gier (ex SIAEMVG) à partir :
 - du barrage du Dorlay dont l'indice de protection est de 60 %.

- La ressource peut être sécurisée par
 - les barrages de La Rive et de Souliages dont l'indice de protection est de 60 %.

Population desservie

	2021	2022
Nombre d'abonnés	1 222	1 228
Population	3 036	3 021

Bilan des volumes

	2021	2022
Volume produit [m ³]	0	0
Volume importé [m ³]	130 224	129 415
Volume exporté [m ³]	0	0
Consommation [m ³]	106 527	100 299

Patrimoine du service

- Station de traitement : 0
- Réservoirs : 6 (1 675 m³)
- Stations de pompage : 7
- Linéaire de réseau : 51,155 km

Elements tarifaires

Référence de la délibération tarifaire


Délibération communautaire du 23 juin 2016 et délibération de l'ex conseil syndical (part variable de plus de 300 m³) :

- Part fixe (abonnement) : 113,00 €/an
- Parts variables :
 - Jusqu'à 300 m³ : 2,23 €/m³
 - Plus de 300 m³ : 1,48 €/m³

Facture de 120 m³ au 1^{er} janvier 2023

	Quantité	PU	Prix total
Part collectivité			
Part fixe (€/an)		113	113,00
Abonnement et compteur	1		
Part variable €/m ³	120	2,23	267,60
Agence de l'eau			
Redevance pollution €/m ³	120	0,28	33,60
Préservation des ressources	120	0	0,00
Taxes			
Total Hors Taxe [€]			414,20
TVA [€]		5,50%	22,78
Total 2023 [€ TTC]			436,98
Total 2022 [€ TTC]			436,98
Evolution 2023/2022			0,00 %

Répartition de la facture de 120 m³

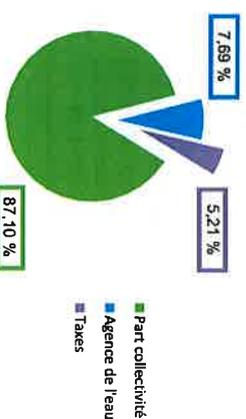

Indicateurs de performance

Qualité de l'eau

- Paramètres micro-biologiques :
- Nombre de prélèvements : 10
 - Nombre de prélèvements non conformes : 0
 - Taux de conformité : 100 %
- Paramètres physicochimiques :
- Nombre de prélèvements : 10
 - Nombre de prélèvements non conformes : 0
 - Taux de conformité : 100 %

Branchements en plomb

Nombre de branchements en plomb connus : 0

Indice de Connaissance et de Gestion Patrimoniale (ICGP)

ICGP : 73 / 120

Rendement et indice linéaire de pertes en réseau

	2021	2022
Rendement du réseau de distribution [%]	83,88	79,82
Rendement réglementaire [%]	66,21	66,11
Indice linéaire de consommation [m ³ /j/km]	6,07	5,53
Indice linéaire des volumes non comptés [m ³ /j/km]	1,32	1,56
Indice linéaire de pertes en réseau [m ³ /j/km]	1,17	1,40

Qualification du réseau au regard des valeurs guides de l'Agence de l'Eau : **Bon**

Indicateurs de performance à l'échelle de la Métropole

193 670 abonnés

pour 402 993 habitants



24 714 881 m³

mis en distribution



19 509 028 m³

consommés par les habitants



133 l/hab/jour

consommation moyenne



99,35 %

des 2 167 prélèvements réalisés conformes aux normes



2 538 km

de réseau (hors branchement)



9

usines de production



135

réservoirs (132 982 m³)



81,76 %

rendement moyen du réseau




SUIVEZ-NOUS SUR



RAPPORT PRIX & QUALITE DU SERVICE DE L'EAU POTABLE 2022

COMMUNES DE DOIZIEUX - FARNAY LA TERRASSE / DORLAY

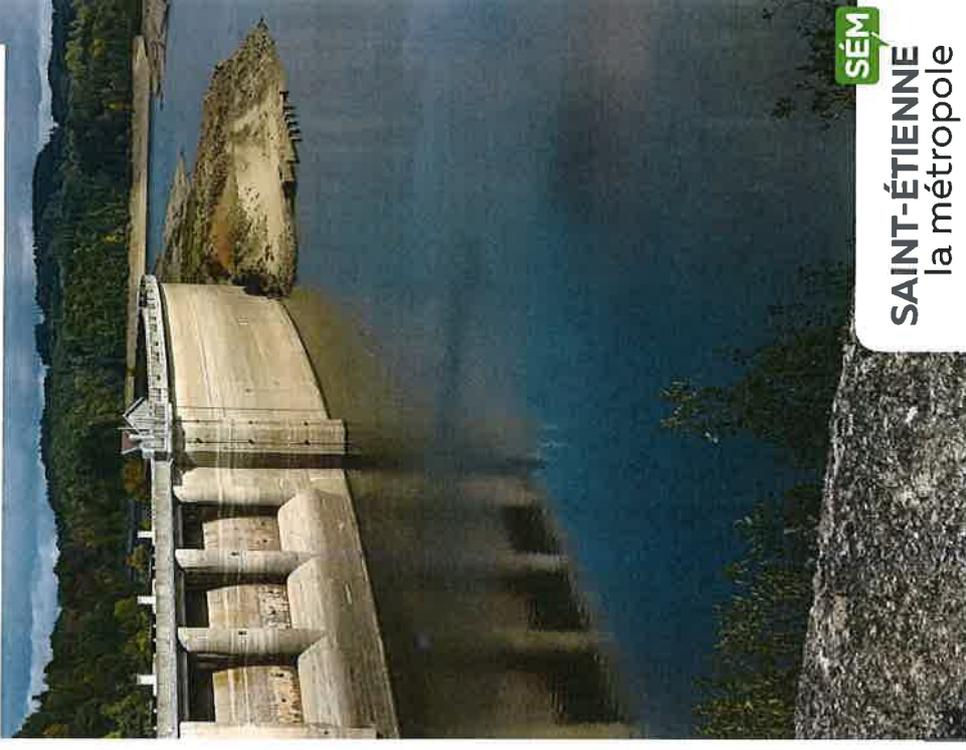

SÉM

SAINT-ÉTIENNE
la métropole

Saint-Étienne Métropole
2, Avenue Grüner - CS 80257
42006 Saint-Étienne Cedex 1
Tél 04 77 49 21 49

e-mail : accueil@saint-etienne-metropole.fr

SÉM

SAINT-ÉTIENNE
la métropole